



L. Dz. **USK/DZP/PN-390/2018**

Wrocław, 28.01.2019 r.

**Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu**

Dotyczy: dostawy atestowanych filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz filtrów absolutnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej).


Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pyt. 1

Dotyczy podania dodatkowych informacji, przesłania specyfikacji lub dodatkowych rysunków/zdjęć dotyczących pozycji 17 z „Wykazu filtrów formularz cenowy – Borowska budynek J: „Filtr wstępny bębnowy (rolkowy) F100E17A TROX 2150/1700/510”

Odpowiedź:

Przykładowe zdjęcia w załączeniu:

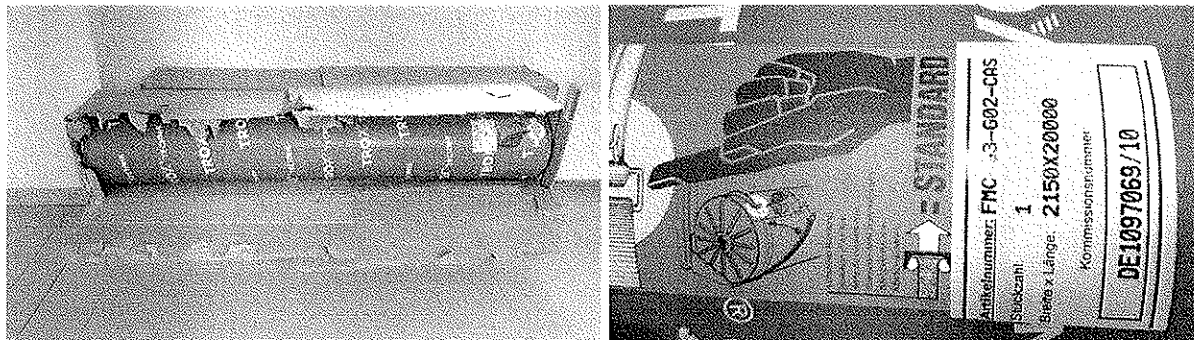

Pyt. 2

Dotyczy gramatury maty z pozycji 2 "Wykazu filtrów formularz cenowy – Wyb. L. Pasteura 2": czy dana pozycja to materiał obsyty na drucie (jaka jest grubość drutu, wykonanie jednostronne czy dwustronne, czy formatka docięta na wskazany wymiar)?

Odpowiedź:

Filtr z włókniny, 300 x 300 mm, grubość 4 mm, nieobsyty drutem, przymocowany taśmą samoprzylepną.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Pyt. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie filtrów absolutnych w ramie ze stali ocynkowanej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza akceptację takiego wykonania.

Pyt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego terminu realizacji z „14 dni” na „14 dni roboczych”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pyt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 11 ust. 2 wzoru umowy z dotychczasowej, t.j.: „Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, także w przypadku dostaw towarów reklamowanych.” na nową w brzmieniu: „Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia także w przypadku dostaw reklamowanych.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną