

OZNACZENIA:

- - zasilanie instalacji c.t.
- - powrót instalacji c.t.
- ZR - zawór równoważący
- Zreg - zawór regulacyjny
- ZO - zawór odcinający

~+9,69

~+6,46

~+3,23

Schemat "A"


Schemat "A"

Proponowana lokalizacja pompy, w zależności od technologii węzła

Kompaktowy węzeł ciepłowniczy - wg odrębnego opracowania

Wymagane parametry dla obiegu 1:
 Medium: woda z glikolem 35%
 Temperatura czynnika: 70/50°C
 Moc wymagana obiegu 1: 12,9kW
 Projektowana moc źródła: 65 kW
 Ciśnienie wymagane obiegu I: 22,9kPa
 Średnica wyjścia z rozdzielacza dla obiegu I: 28x1,5mm

Obiegi 2-3;
 projektowana średnica: 54x1,5mm
 króćce zaślepić

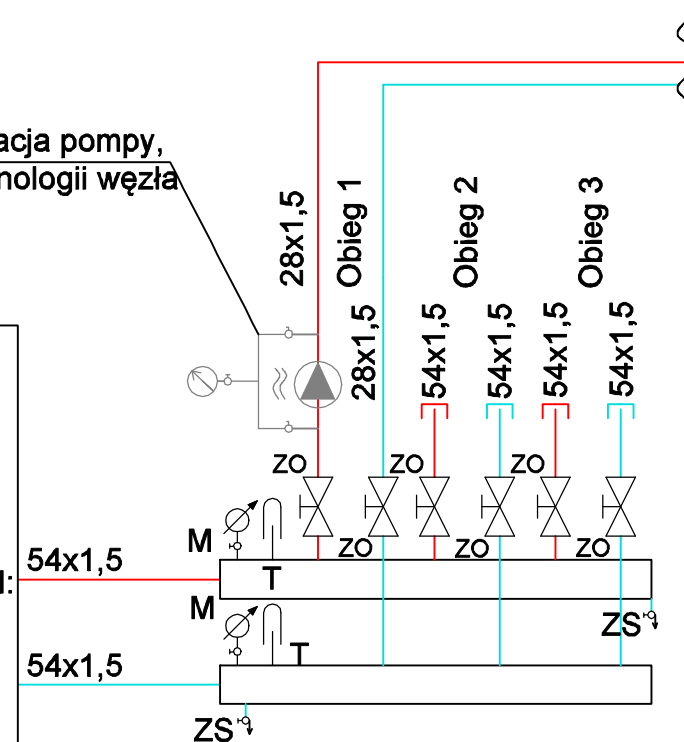

±0,00

SMART ARCHITEKCI
 architecture&development

Szymon Mazurek

ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław

tel. 506 067 481

REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85

e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU „D”, PRZYCHODNI MEDYCYNY PRACY, PRZYCHODNI GENETYCZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY WYB. L. PASTEUR 4 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY NUKLEARNEJ, KLINIKI ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I LECZENIA IZOTOPAMI WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I CIEPLNYCH.

ADRES INWESTYCJI:

UL. WYB. L. PASTEUR 4, 50-369 WROCŁAW, DZIAŁKA NR 33, ARKUSZ MAPY 30

TYTUŁ RYSUNKU:

ROZWIINIĘCIE ZASILANIA NAGRZEWNIC W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH

INWESTOR:

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

ADRES INWESTORA:

UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW

PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzqd. ciep.,went.,gaz., wod. i kan.

mgr inż. Bartłomiej Pulst Up. Nr OPL/1358/PWBS/17

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE:

mgr inż. Aleksandra Kobuszewska

BRANŻA:

SKALA/ FORMAT

FAZA PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

IS

-/420x297mm

PW

26.04.2019

IS/11

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ, O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.